




ZAKAŻENIE NR 3-2.

Gdańsk, dn. 12.08.2013 r.

p- karpinski

EBT - WT / 207A / 2013/AK

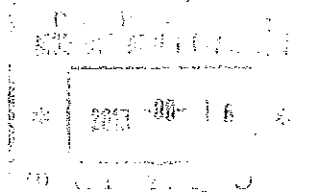

**Gdański Zarząd Nieruchomości
Komunalnych
80 - 171 Gdańsk
ul. Cygańska Góra 1**

Warunki techniczne wod.-kan. dla istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Do Studzienki 16 w Gdańsku.

S N G informuje, że podłączenie ww. posesji należy przewidzieć do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej DN 0,25 m kam. ułożonej w ulicy Do Studzienki na wysokości w/w działki.

Wodomierz główny zamontowany jest w budynku przy ul. Do Studzienki 16 dz. nr 351 (położony w południowej części działki).

Do kanalizacji sanitarnej powinny jednocześnie podłączyć się wszystkie nieruchomości zasilane poprzez ww wodomierz główny. W momencie podłączenia się do kanalizacji sanitarnej zostanie zmieniona umowa: na dostawę wody i odbiór ścieków.

Do budowy kanalizacji sanitarnej należy stosować materiały zapewniające jej szczelność.

Stosowane materiały muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe i być dostosowane do lokalnych warunków gruntowo-wodnych.

Na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, które stanowią element uzbrojenia kanału miejskiego, należy stosować włazy z logo Gdańska, zgodne z Zarządzeniem nr 1/03/2011 z dnia 16.03.2011r.. Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Wzór logo jest opublikowany na stronie internetowej www.giwk.pl.

Włazy muszą spełniać wymogi normy PN EN 124 "Zwieńczenia wpustów i studni kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością".

Przy kanalizowaniu piwnic przewidzieć montaż urządzenia przeciwwzalewowego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Na trasie przyłączy wod.-kan. nie wolno lokalizować żadnych obiektów stałych, ani składowisk.

Szczegóły techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji branżowej, dokumentację tę w przypadku budowy nowych przyłączy wod-kan. prosimy uzgodnić z naszą firmą.

Warunki techniczne ważne są do dnia 28.01.2015r. należy je załączyć do dokumentacji.

Po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym piśmie zapewnimy odbiór ścieków z istniejącej zabudowy - zgodnie z art.34.3.3. ustawy Prawo Budowlane.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Działu Biuro Studiów
[Signature]
Zdzisław Szramuk